


PLANTA BAIXA NO NÍVEL 13,00
ESCALA: 1/50

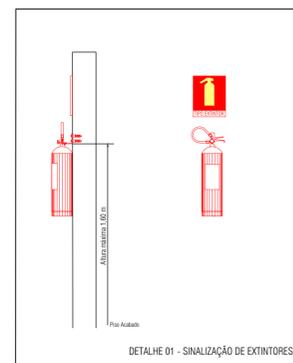

OBSERVAÇÕES

A SINALIZAÇÃO DE SAÍDA DEVE:

1 - SER ATRAVÉS DE PLACAS FOSFORESCENTES E CONTER A PALAVRA "SAÍDA" E UMA SETA INDICANDO O SENTIDO.

2 - A SINALIZAÇÃO DEVE SER DO TIPO FOSFORESCENTE CONFORME NORMAS DA ABNT.

3 - A SINALIZAÇÃO DEVE ESTAR A PELO MENOS 1,80m DE ALTURA DO PISO ACABADO A FIM DE GARANTIR PERFEITA IDENTIFICAÇÃO.

LEGENDA

- SINALIZAÇÃO EM LED INDICATIVA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA EM ACRÍLICO
- SINALIZAÇÃO EM LED INDICATIVA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA À ESQUERDA EM ACRÍLICO
- PINTURA NO PISO INDICATIVA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO
PINTURA AMARELA h= 1,00x1,00
PINTURA VERMELHA h= 0,80x0,80
FAIXA AMARELA h= 0,10x0,10
- EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO (BC)
- EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO (ABC)
- SINALIZAÇÃO EM LED INDICATIVA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA EM ACRÍLICO
- ROTA DE FUGA - SAÍDA FINAL
- ROTA DE FUGA - DIREÇÃO A SEGUIR
- SINALIZAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA
- SINALIZAÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QNTD.	MATERIAL	CLASS.
10	PLACAS INDICATIVAS DE EXTINTORES DE INCÊNDIO	06		
09	ROLO DE FITA DUPLA FACE	06		
08	ROLO DE FITA CREPE	01		
07	ROLO DE LÃ DE 8 cm	01		
06	TINTA ESMALTE SINTÉTICO AMARELO (GALÃO)	02		
05	TINTA ESMALTE SINTÉTICO VERMELHO INCÊNDIO (GALÃO)	01		
04	BLOCO AUTÔNOMO DE EMERGÊNCIA 60 LEDs	05		
03	SINALIZAÇÃO EM LED INDICATIVA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA EM ACRÍLICO AUTÔNOMA DE 2 HORAS SVOLT	03		
02	EXTINTORES DE CO2 6 Kg	03		BC
01	EXTINTORES DE GÁS CARBÔNICO (CO2) 8Kg	03		ABC

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QNTD.	MATERIAL	CLASS.
LISTA DE MATERIAL				

NOTAS:

1- TODAS AS DIMENSÕES SÃO DADAS EM CENTÍMETROS E OS DIÂMETROS EM MILÍMETRO.

REVISÕES

REVISÃO	T.E.	DESCRIÇÃO	PROJ.	DES.	VER.	APR.	AUT.	DATA
1	B	REVISÃO GERAL E SUBSTITUIÇÃO DE BOMBA DE EXO VERTICAL POR BOMBA SUMERSA (ANFIBA)	ON	AF	AF	CH		JAN/18
2	B	EMISSÃO INICIAL	ES	DA				10/22/17

DESENHOS DE REFERÊNCIA:

TIPO DE EMISSÃO	(A) PRELIMINAR	(B) PARA APROVAÇÃO	(C) PARA COTAGEM	(D) PARA APROVAÇÃO	(E) PARA COTAGEM	(F) PARA CONHECIMENTO	(G) CONFORME CONSTRUIDO	(H) CANCELADO

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ

Sistema: ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO 3º SETOR

Projeto: ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA - 3º SETOR

Projeto de Incêndio: Extintores e Iluminação de Emergência

Localidade: BELÉM-PA

Resp. Técnico/Crea: CARLOS HITA 9119/D

Assinatura:

Responsável Por	Assinatura	Cred.	Data	ESCALA	1/50
Execução	AYDIL JESUS FRANCO	RA66542-D	JAN/18	Indicador/Dimensões	
Desenho	ORLANDO NUNES		JAN/18	Nº do desenho	01-011-2011-001-01
Verificado	AYDIL JESUS FRANCO	RA66542-D	JAN/18	Substituído A	01-011-2011-001-01
Aprovação	CARLOS HITA		JAN/18	Substituído Por	